


都市計画道路 3. 4. 17 号桜街道線の拡幅工事の進展 (今回は水道管取替工事のお知らせ)

2025年09月12

2020年度(令和2年度)から開始している標題工事は東大和市として、初めて無電柱化を目指した道路で、2020年度～2031年度(13か年計画)の期間で完工の工事です。今回は水道管の取替工事のお知らせで、工事期間は2052年(令和7年)9月～2054年(令和9年)と計画されております。

本工事計画日程

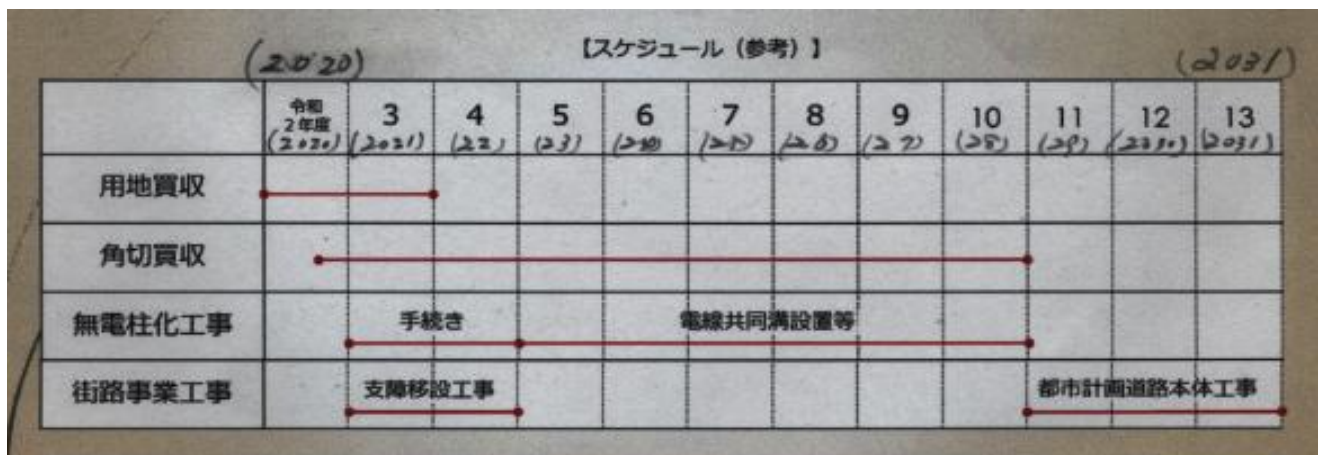

工事区間明細

下図によります。(工事距離; 570m)



今回の水道管の取替工事の詳細及びその他関連参考資料はは次ページ以降の資料をご覧ください。



水道管取替え工事のお知らせ

◆はじめに

日頃から、水道工事にご理解・ご協力を頂きまして、厚くお礼申し上げます。古くなった水道管を取替えるための工事の実施について、お知らせ致します。

工事に当たっては、できるだけ迷惑をお掛けしないように細心の注意を払って行いますが、工事の際に発生する騒音、振動や道路掘削時の通行規制などで、ご迷惑をお掛けする場合がございますので、何卒、ご理解、ご協力を賜ります様お願い致します。

なお、ご家族の皆様にも、本工事についてお伝え下さいます様お願い致します。

◆工事の場所と日時について

工事場所：東大和市南街三丁目50番地先から同市桜が丘一丁目1425番地先間

工事期間：令和 7年 9月 中旬（予定）～令和 9年 1月 中旬（予定）まで

作業時間：＜昼間作業＞ 9:00 ～ 18:00

＜夜間作業＞ 20:00 ～ 6:00 （予定）（舗装切断は昼間作業）

※工事の進捗状況、天候等の影響により、作業時間及び交通規制時間が多少前後することがありますのでご了承ください。

◆工事による影響などについて

工事期間中、片側交互通行および車両通行止めを実施致します。ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど、宜しくお願い致します。


詳しい工程、工事に伴う断水や濁り水については、別途、事前にお知らせいたします。

影響内容： **片側交互通行**：車両の通行はできません。
（昼夜間部） 歩行者・自転車は交通誘導員の指示に従って通行してください。

車両通行止め：車両の通行はできません。
（昼間部） 歩行者・自転車は交通誘導員の指示に従って通行してください。

◆工事箇所案内図

表面

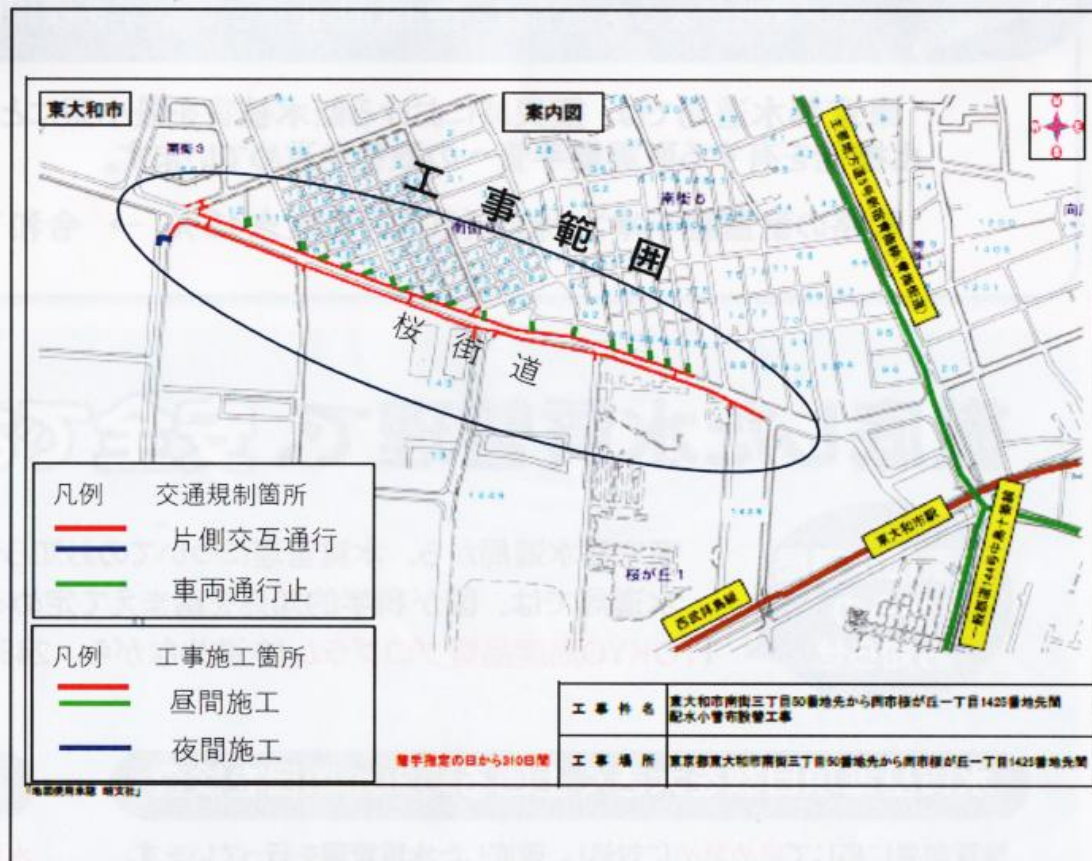

◆連絡先・お問合せ先

工事について、ご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどが御座いましたら、ご連絡頂きます様よろしくお願い致します。

工事全般の要望やご意見等は、**受託者**へご連絡ください。

工事に関して車の出入りの日程調整や、施工についての問合せは、**受注者**へご連絡ください。

- ・発注者：東京都水道局 多摩水道改革推進本部
(本工事は、下記に工事監理業務を委託しております。)
- ・受託者：東京水道(株) 多摩管路部 立川管路管理事業所
担当：加藤 達男 電話番号 042-538-1083

(本工事は、下記の受注者が施工いたします。)

- ・受注者：株式会社 村尾重機 電話番号 042-554-0323
現場代理人：小林 友典 携帯番号 070-1471-4019

===<<< 裏面もお読み下さい >>>===

耐震化

新しく取り替える水道管は、拔出し防止構造の継手を採用しており、非常に耐震性が高いものになります。

東京都水道局では、震災時における断水被害を最小限にとどめ、可能な限り給水を確保するため、拔出し防止機能を有する耐震継手管への取替を進めています。

管路の耐震継手率:令和元(2019)年度末45% → 令和12(2030)年度末61%



裏面

徹底した水質管理で、安全でおいしい水道水をお届けしています

東京都水道局
からの
お知らせ

東京都水道局から、水質管理についてのお知らせです。

水道局では、国が科学的知見を踏まえて定める水質基準を順守するだけでなく、ISO/IEC 17025[®]を取得するなど独自の取り組み「TOKYO高度品質プログラム」を進めながら、24時間365日、安全でおいしい水道水を蛇口までお届けしています。

※水質検査の信頼性を保証する国際規格

水質基準項目数を大きく上回る約300項目を検査

検査結果に応じて早め早めに対処し、徹底した水質管理を行っています。



水道水は安全です
ご安心ください




水滴くん



有機フッ素化合物のPFOS等についても徹底管理しています。

常時水質を検査している給水栓(蛇口)は、都内全域で131カ所あります。


水源から蛇口までさまざまなポイントで検査しており、給水栓水の水道水の水質を、都内131カ所の蛇口で定期的にチェックしています。

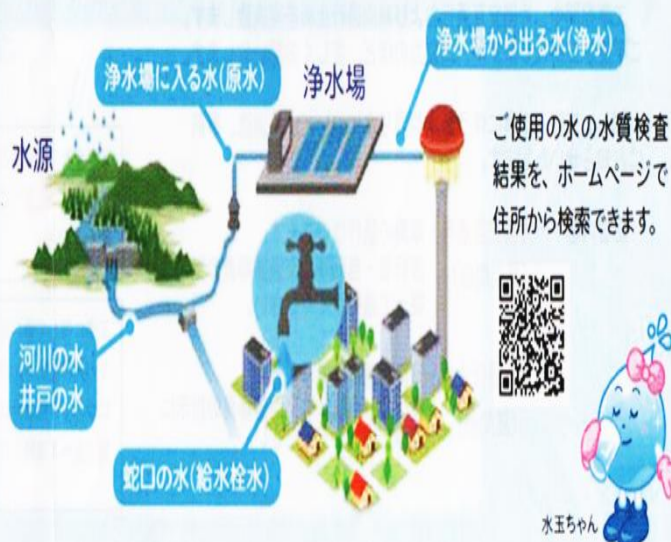


水玉ちゃん

参考資料

無電柱化における地中埋設電線共同溝の電線共同溝のイメージは下図の通りです。

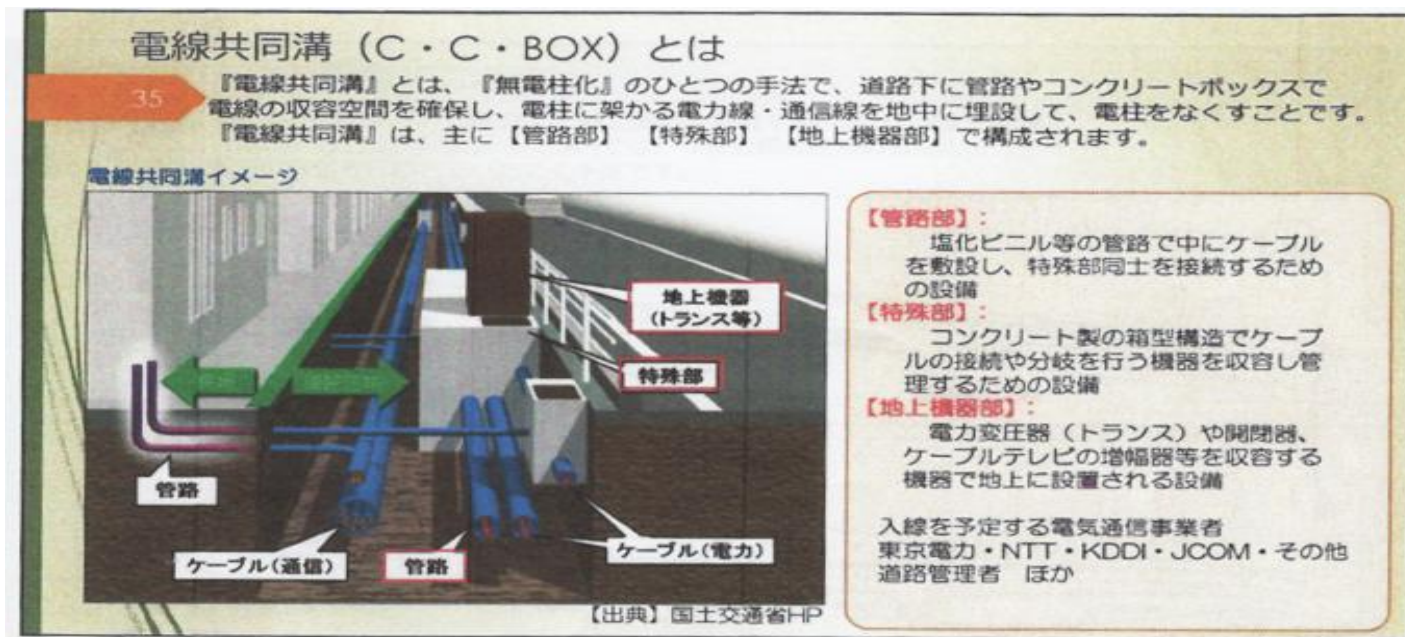

無電柱化に伴い地上設置機器のイメージは下図の通りです。

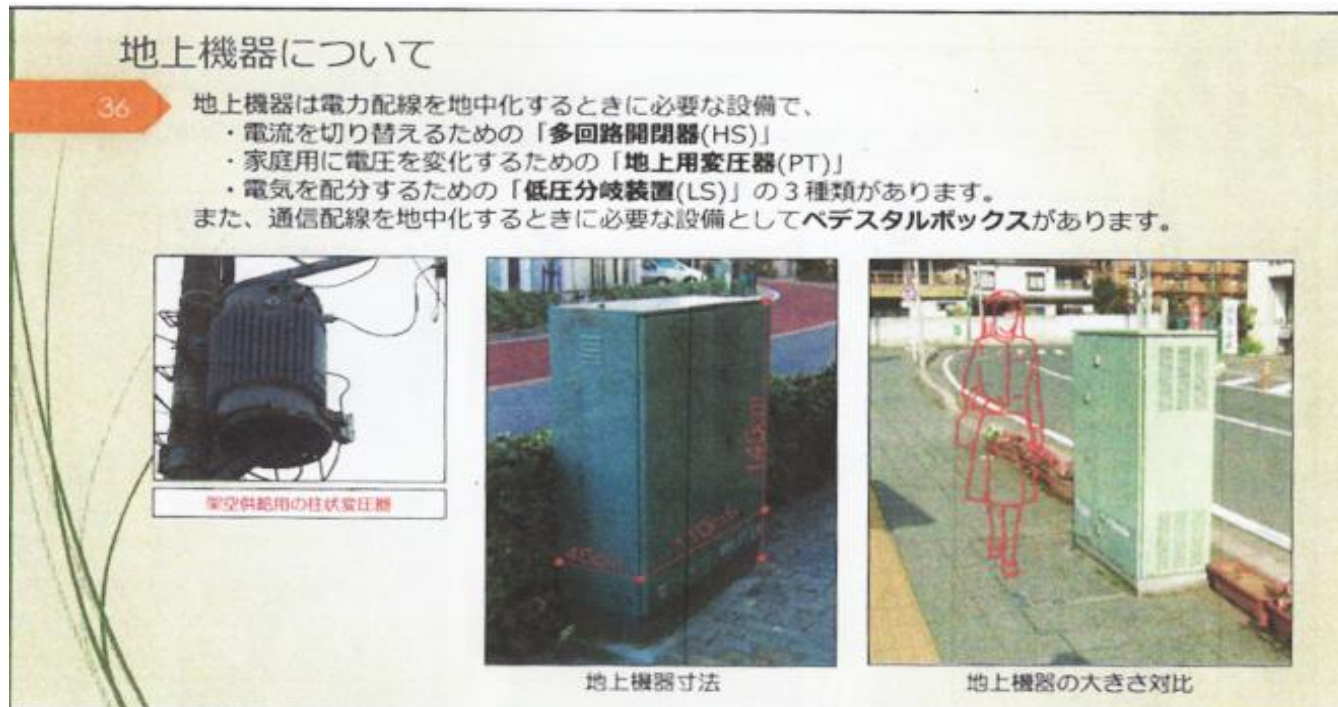

以上